

せせらぎ通信Ⅱ

Vol. **11**
平成17年
2月15日



松本西部広域施設組合発足5周年記念式典

CONTENTS


平成16年度の主な取り組み	2
平成17年度当初予算の概要	3
新施設の紹介	4
処理量の状況	5
排出ガス及び放流水の測定結果	6
第4回リサイクルフェアinラーラ開催	7
ラーラ松本	8



平成17年度当初予算の概要

平成16年度の主な取り組み

一般会計 30億3,150万円
電気事業特別会計 1億2,918万円

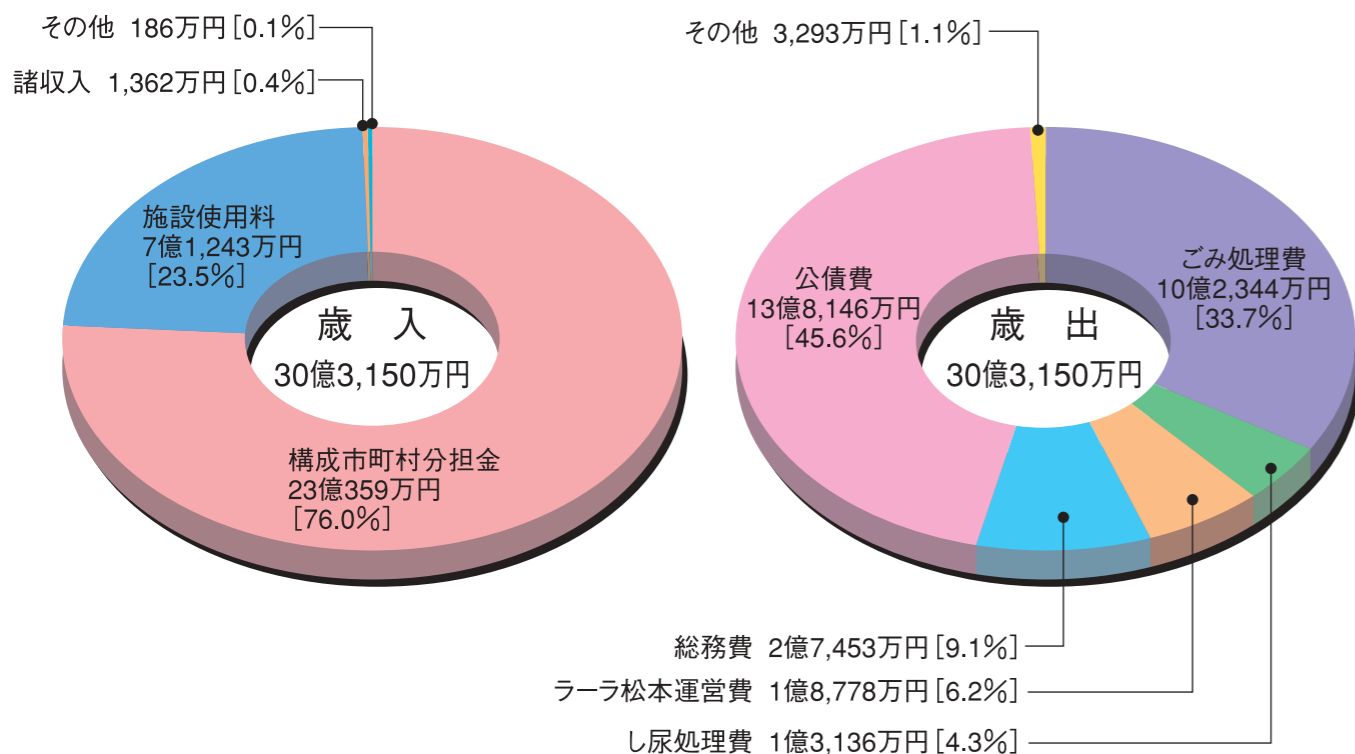

平成16年		
6月21日～25日	あずさ杯ゲートボール大会	第17回あずさ杯親善ゲートボール大会を開催(参加12チーム)  地元との交流会
7月6日	第1回臨時会	平成16年組合議会第1回臨時会開催
	施設の建設	廃プラスチックリサイクル施設建設工事着工
7月19日	記念式典	組合発足5周年記念式典をラーラ松本にて挙行
8月3日	環境保全協議会	松本クリーンセンター、あずさセンターの環境保全等について協議するため、本年度第1回の協議会を開催
8月10日	決算審査	平成15年度の決算審査
10月26日	10月定例会	平成16年組合議会10月定例会開催
11月9日～19日	法定点検	松本クリーンセンター焼却炉等法定点検のため運転休止、ラーラ松本はその間休館
11月19日	定期監査	平成16年度の定期監査
	防災訓練	平成16年度防災訓練の実施(ラーラ松本)
12月14日	救命器具の講習会(心臓停止の応急処置)	自動体外式除細動器(AED)の講習会(ラーラ松本) 
平成17年		
2月4日	2月定例会	平成17年組合議会2月定例会開催

平成十七年度当初予算の概要

平成十七年度当初予算は、市町村合併に伴い三市町村の構成となることから、施設の効率的な運営に努めるとともに、新設の廃プラスチックリサイクル施設の円滑な運転管理を目標に編成しました。

一般会計の予算規模は、三十億三千五百五十万円で前年度比二億千五百四十万円、六・六%の減となっています。

構成市町村分担金については、今後の施設補修経費に充てる基金の積立金を増額したことにより、前年度に比べ約一億二千万円増の二十三億三百五十九万円となっています。


また、電気事業特別会計は一億二千九百十八万円で前年度比二千八百四十八万円、十八・一%の減となっています。廃プラスチックのリサイクルに伴う発電量の減少と電力自由化による売電単価の値下げが予想されることから、売電収入は前年度に比べ約三千五百九十九万円減の一億二千七百七十六万円を見込んでおります。

処理量の状況

ごみ処理量


下図は、平成15年度構成市町村別のごみ処理量となっております。なお、16年度はほぼ前年並みのごみ量と推計されます。しかし、施設の処理能力の限界を超える期間もあり、ごみ減量にご協力をお願いいたします。

平成15年度市町村別ごみ処理量

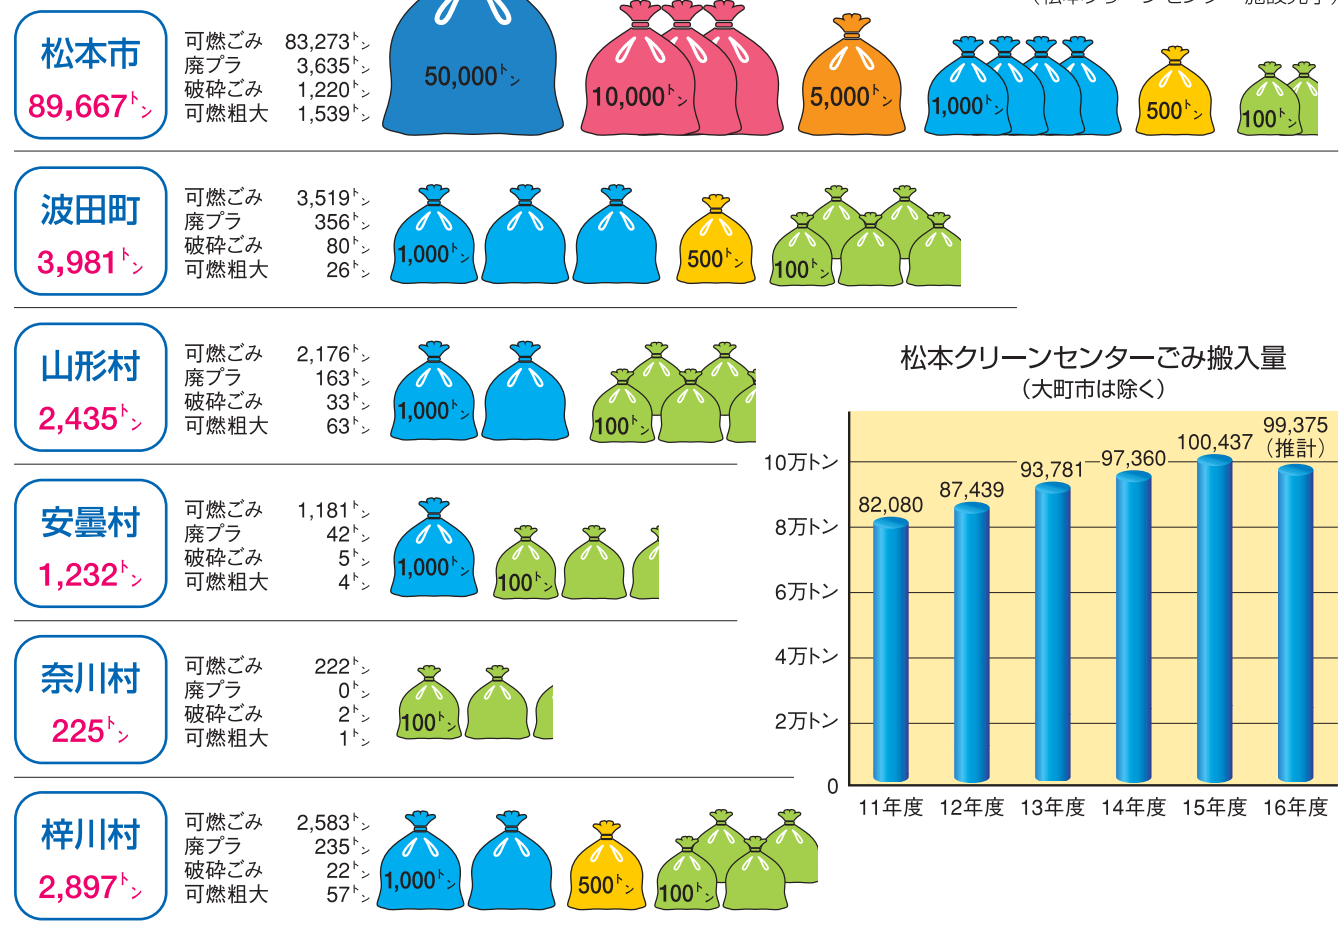

(松本クリーンセンター施設見学)


松本クリーンセンターごみ搬入量 (大町市は除く)

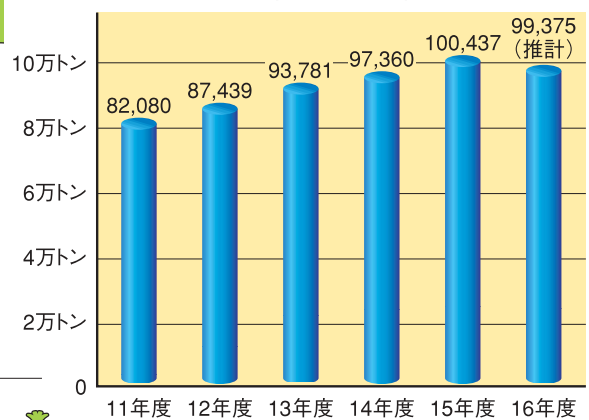


し尿等処理量

処理量は、構成市町村の下水道等の普及により、年々減少傾向となっております。

市町村別し尿等処理量の推移

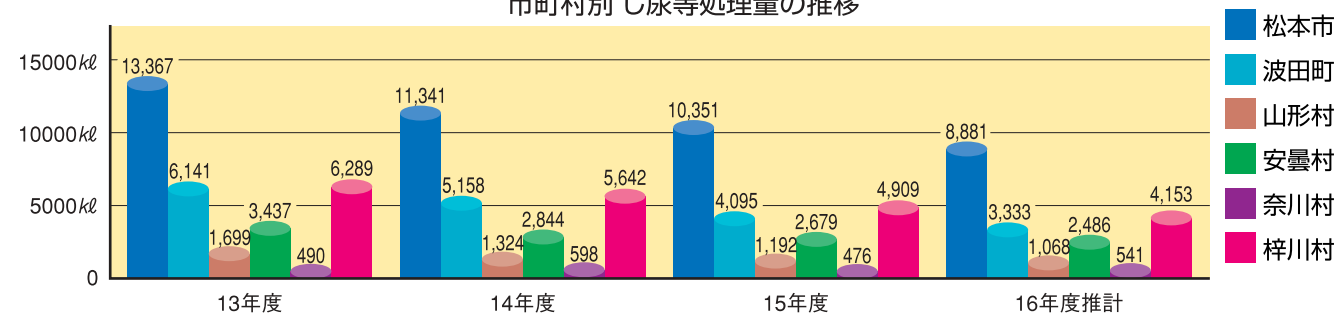

4月から廃プラスチックリサイクル施設の運転を開始します。

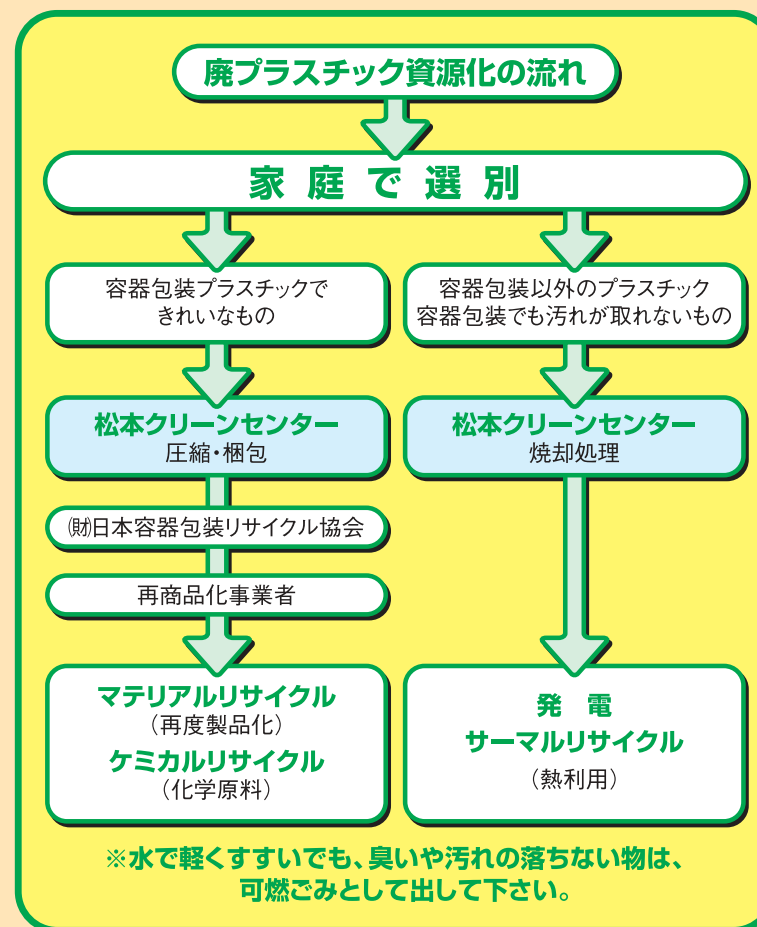

松本クリーンセンターでは、4月から容器包装プラスチックを再資源化するため、廃プラスチックリサイクル施設の運転を開始します。

限りある資源を有効に利用するため、廃プラスチックの分別にご協力ください。



容器包装プラスチックとして出せるものは、このマークが目印です。

※水で軽くすすいでも、臭いや汚れの落ちない物は、可燃ごみとして出して下さい。



圧縮・梱包された製品 (財団法人容器包装リサイクル協会を通じて再商品化されます。)



圧縮・梱包を全自動で行う機械

第4回 リサイクルフェア inララーラ

日時 平成17年²/20日 開場/10:15~14:30

会場 ラーラ松本 屋内テニスコート

暖房の効いた温かい室内で
ゆっくり楽しめます。

入場
無料

楽しいイベント
もりだくさん!

ご家族みなさまで
お越し下さい。

- リフォーム家具の抽選販売
(抽選会/13:00~)
- フリーマーケット
- 構成市町村コーナー
- リサイクル活動紹介コーナー
- 遊び・キッズコーナー

※当日、駐車場等大変混雑いたしますので、
ラーラ行きのバス等をご利用下さい。

主催 松本西部広域施設組合

お問い合わせ

TEL 0263-47-2079



排出ガス及び放流水の測定結果

松本クリーンセンター

平成16年度の排出ガス関係の測定結果は下表のとおり、問題のない結果となっています。

【ばい煙測定結果】

項目(単位)	区分	ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
		(g/m ³ N)	(ppm)	(ppm)	(ppm)
平成16年 4月~12月 1・2・3号炉	最大値	0.004未満	2.5	67	3
	最小値	0.003未満	1.0	54	1未満
	平均値	0.004未満	1.6	61	2
	基準値	0.02以下	50以下	100以下	50以下

【ダイオキシン類測定結果】

項目(単位)	区分	排出ガス	焼却灰	集じん灰
		(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/g)	(ng-TEQ/g)
平成16年 4月~12月 1・2・3号炉	最大値	0.0081	0.037	1.5
	最小値	0.0000017	0.023	0.37
	平均値	0.0029	0.030	0.80
	基準値	0.1以下	3以下	3以下

※ng(ナノグラム) : 10億分の1g

※TEQ : 毒性等量

あずさセンター

平成16年度の放流水関係の測定結果は下表のとおり、問題のない結果となっています。

【放流水水質測定結果】

項目(単位)	区分	BOD	COD	SS	PH	大腸菌群数	塩素イオン	全窒素	全磷	色度
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		(個/cm ³)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(度)
平成16年 4月~12月	最大値	不検出	1.2	不検出	6.9	0	380	4.4	0.019	1
	最小値	不検出	0.5	不検出	6.7	0	230	1.2	0.011	1
	平均値	不検出	0.9	不検出	6.9	0	310	2.0	0.015	1
	基準値	20以下	—	70以下	5.8~8.6	3,000以下	—	—	—	—

※不検出 : 定量下限値未満

「ラーラ松本」は、 あなたの健康への 夢の架け橋だーっ!!



寒気団に覆われても、プール内は35度の常夏。
流水プールの流れに身をまかせ、波に揺られれば…地中海気分。

運動後、入浴後の充実感!
開放感!! 満足感!!!
「チョー気持ちいい!」

ナイタープール定期券は、
6ヶ月で1万円ポッキリ。



毎週、月・木曜日の夜には自由参加の「アクアビクス教室」を開催。
エアロビ愛好者には、月・水曜日夜からこれまた自由参加の「エアロビクス教室」をご用意。
ボディボーダーには、日・月・水・金曜日熱い夜がまっている。「ボディボードタイム」
癒しも忘れない。毎週月曜日と26日は、日本アルプス一望の露天風呂が「香り風呂」サービス。

利用時間 / AM10:00 ~ PM9:00 休館日 / 毎週火曜日。ただし火曜日が祝日の場合翌日。
温水プール半額券 / 3月末日迄有効です。是非ご利用ください。



「ラーラ」はイタリア語で「鳥の翼」の意味。
「ラーラ松本」は、大きく羽ばたくあなたを応援します。

松本クリーンセンター 松本市大字島内7576番地1 TEL 0263-47-2079 FAX 0263-48-2685
あずさセンター 松本市大字島内1666番地777 TEL 0263-47-1427 FAX 0263-47-6259
ラーラ松本 松本市大字島内7412番地 TEL 0263-48-1110 FAX 0263-48-1355
組合ホームページ <http://www.mcci.or.jp/www/matukuri>



この冊子は、環境に優しい大豆油インクを使用して印刷しています。

印刷 川越印刷株式会社